


[아쿠아리움] 자위소방대 조직도


대 장	
정	부
부문장	점장
02)3213-3210	02)3213-3230

지휘팀 인원 : 11명
 현장대응팀 인원 : 47명

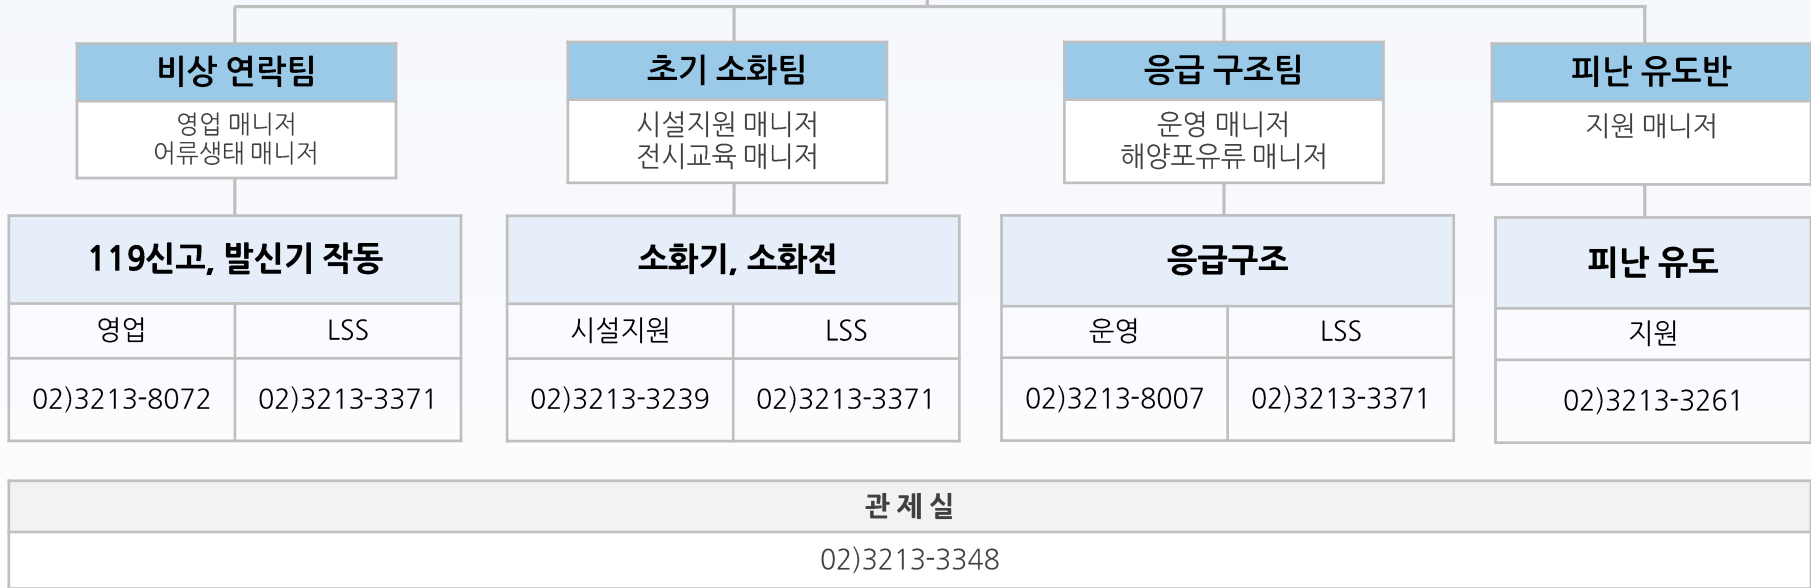

부 대 장	
정	부
운영팀장	영업팀장
02)3213-3234	02)3213-8052

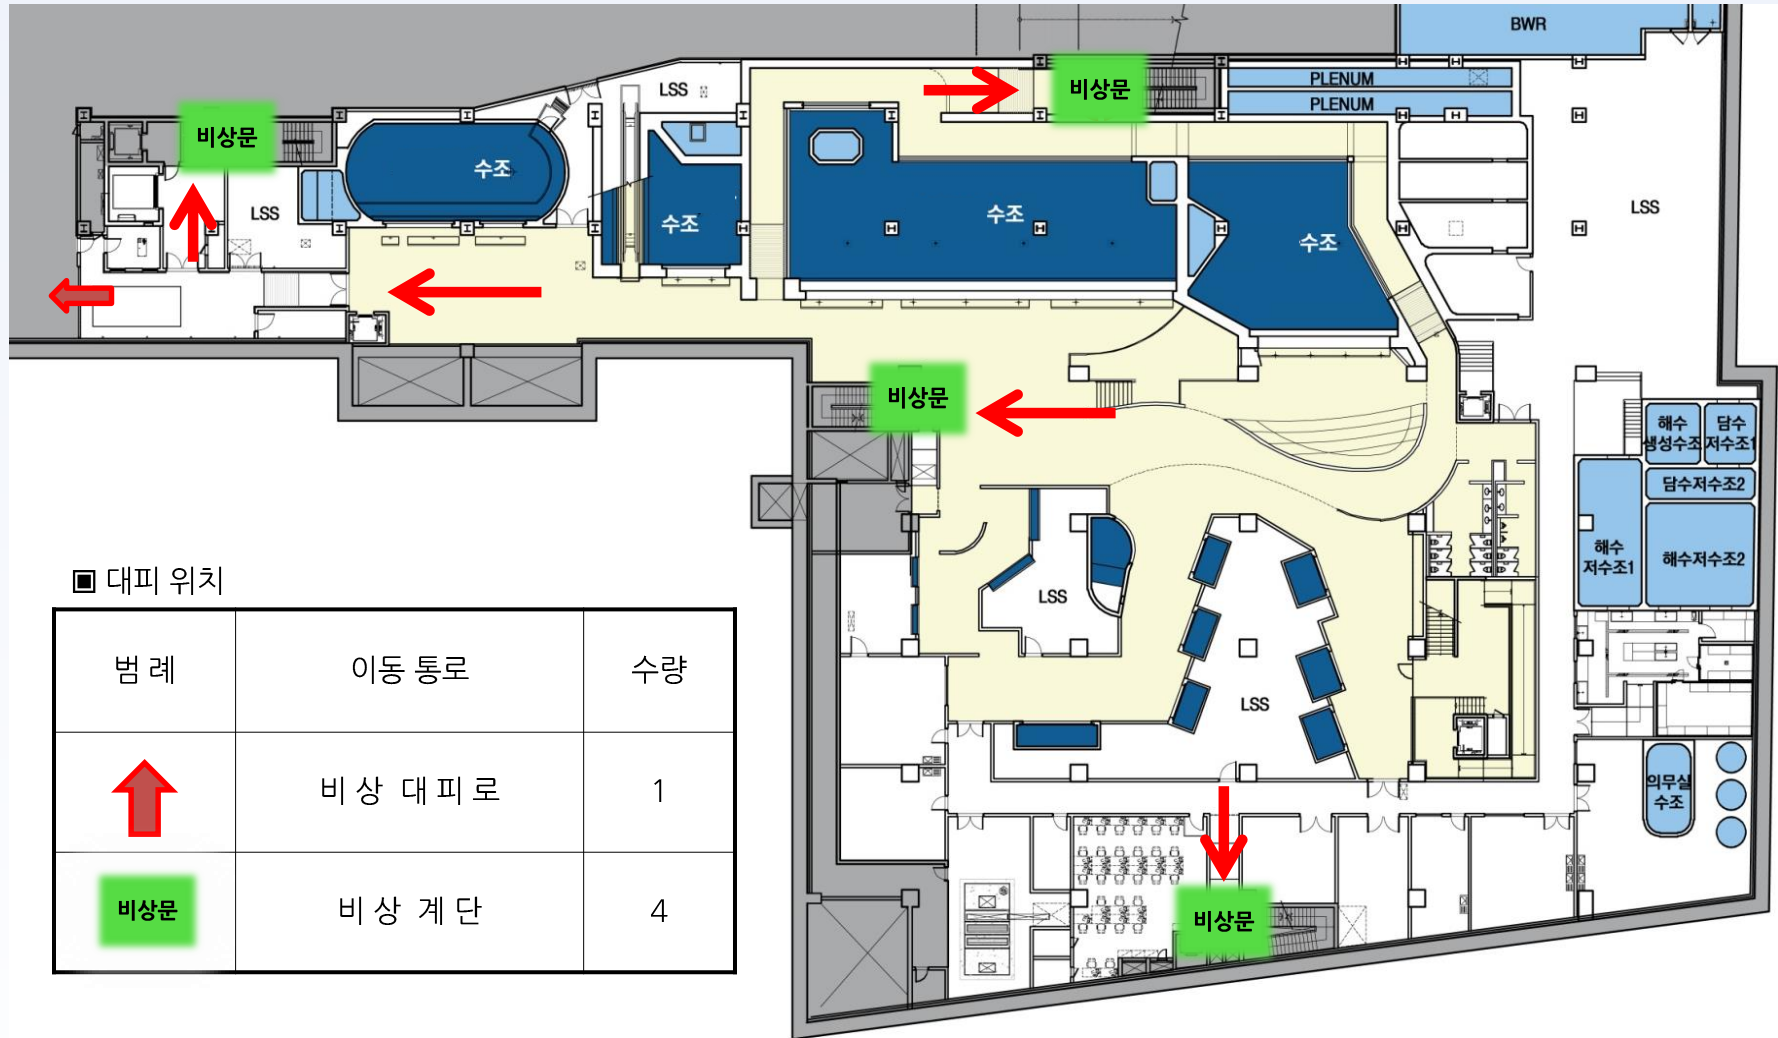

[아쿠아리움] B2F 피난동선




■ 대피 위치

범례	이동 통로	수량
	비상 대피로	1
	비상 계단	4



[아쿠아리움] B1F 피난동선

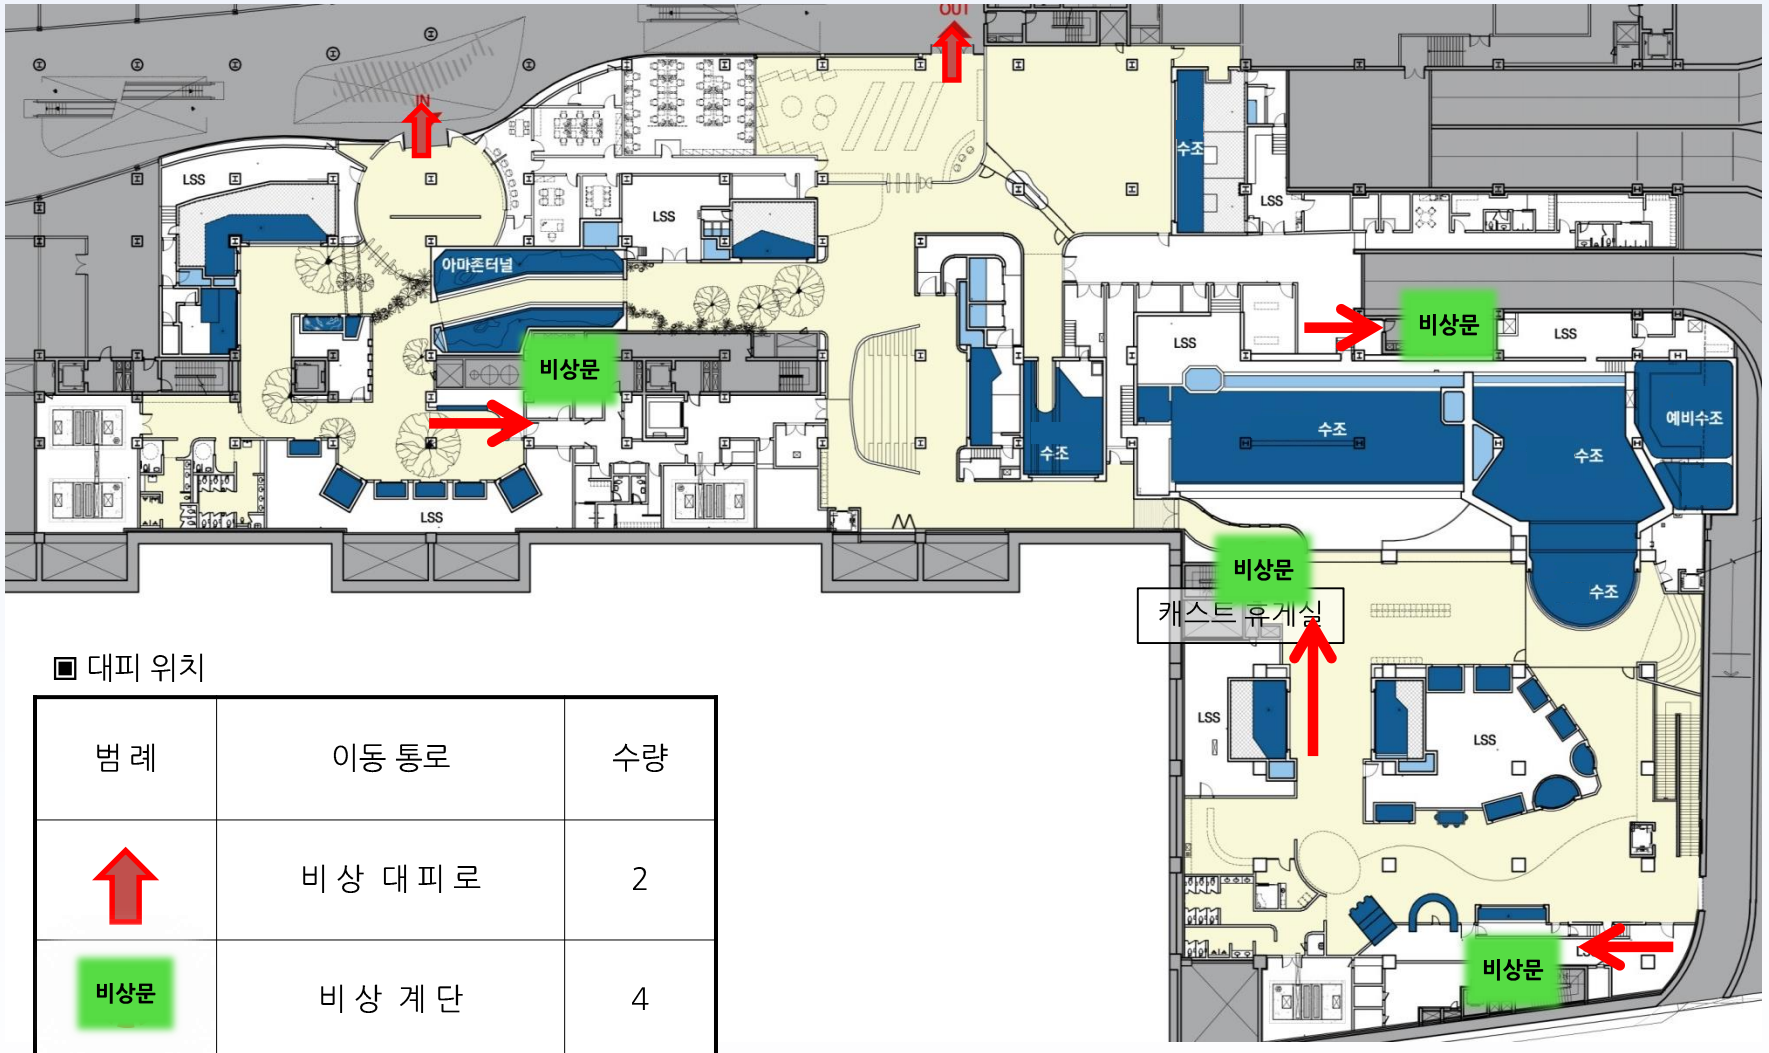


▣ 대피 위치

범례	이동 경로	수량
	비상 대피로	2
	비상 계단	4



[아쿠아리움] 주변 관공서 연락망

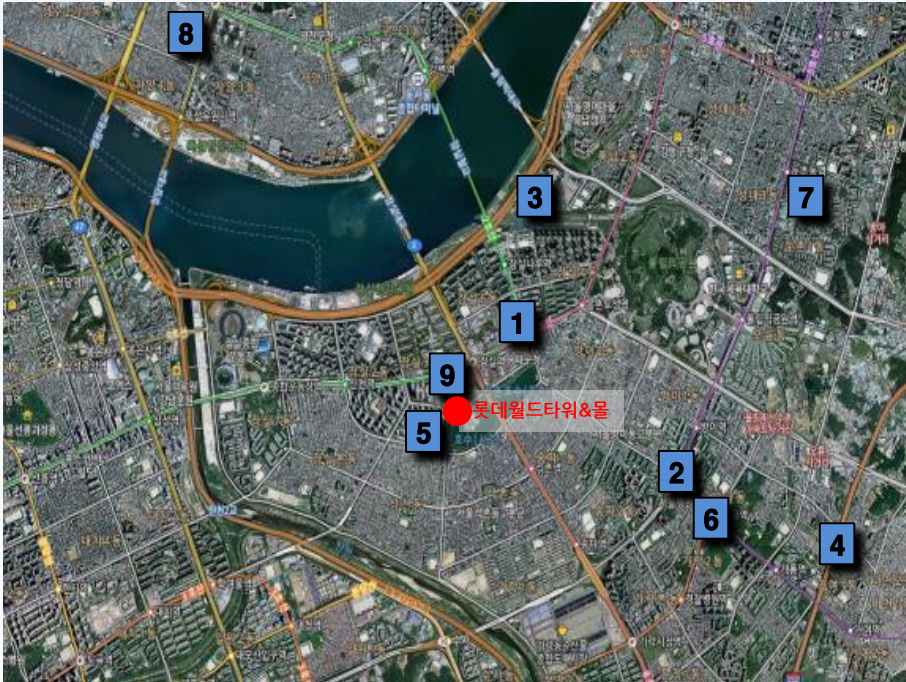

NO	주변 관공서	☎
1	송파구청	02) 410-3300
2	서울병원	02) 405-8500
3	아산병원	1688-7575
4	송파소방서	02) 403-2119
5	송파소방서잠실119안전센터	02) 422-0119
6	송파 경찰서	02) 402-0112
7	한국전력공사(강동지사)	123
8	한국전기안전공사	1588-7500
9	롯데월드	02) 411-2119

[아쿠아리움] '21년 소방시설종합정밀점검 결과보고서

(주) 유 일 이 엔 지

우.06168 서울시 강남구 테헤란로83길 11, 3층(삼성동,유일빌딩) / TEL:02-562-9941 / FAX:02-562-1274

문서번호 : 유일 2021 - 818호

시행일자 : 2021. 07. 26.

수 신 : 롯데월드(주) 대표이사

참 조 : 롯데월드 타워&몰,
석촌번전소 소방안전관리자

선		지		
결		시		
접	일	결	재	
	시			
수	번	공	람	
	호			
처	리	공		
리	과	람		
담	당	람		
자		람		
배	치	기	준	확
치	기	준	확	인
기	준	확	인	일
확	인	일	자	
일	자			
				2021.04.27.~2021.07.07.
				(총 50일간)

제 목 : 2021년 소방시설 종합정밀점검 결과 제출

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀사와 체결한 소방시설 점검용역과 관련하여 2021년 소방시설 종합정밀점검 실시 결과를 별첨 내역과 같이 제출합니다.

별 첨 : 1 소방시설점검 결과보고서 1부. 끝.

(주) 유 일 이 엔 지

대표이사 박 남 신



■ 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제21호서식] (8쪽 중 제1쪽)

[] 작동기능점검 [√] 종합정밀점검 소방시설등 자체점검 실시결과 보고서

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표기를 합니다.

명칭(상호)	대상물 구분(용도)
특정소방 대상물	롯데월드 타워&몰, 번전소
	판매시설, 문화 및 집회시설, 업무시설, 숙박시설, 관광휴게시설
	서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동 29)

점검기간 2021년 4월 27일부터 2021년 7월 7일 까지 (총 점검일수: 50일)

점	검	자	[] 관계인 (성명: , 전화번호:)
			[] 소방안전관리자 (성명: , 전화번호:)
			[√] 소방시설관리업자 (업체명: ㈜유일이엔지, 전화번호: 02-562-9941)
			「행정절차법」 제14조에 따라 정보통신망을 이용한 문서 송달에 동의합니다.
전자우편 송달 동의	[] 동의함	[] 동의하지 않음	
전자우편 주소	관계인 (서명 또는 인)		

구분	성 명	자격구분	자격번호	점검참여일(기간)
주인력	이성곤	소방시설관리사	제2013-101호	2021.04.27.~2021.07.07. (총 46일간)
주인력	장희중	소방시설관리사	제2019-32호	2021.05.03.~2021.05.18. (총 4일간)
보조인력	이세건	소방설비기사	18201022259Z	2021.04.27.~2021.07.07. (총 50일간)
보조인력	김이레	소방기술인정자격	2019-08-00067L	
보조인력	이진규	소방기술인정자격	2018-01-00295L	2021.04.27.~2021.07.07. (총 49일간)
보조인력	양익준	소방설비기사	18204180137N	
점검인력	보조인력	성열이	소방기술인정자격	2017-08-00268L (총 6일간)
	보조인력	이영찬	소방기술인정자격	2021-01-00397L (총 8일간)
보조인력	장형용	소방설비기사	20201020624M	2021.05.03.~2021.05.04. (총 2일간)
보조인력	안형준	소방설비기사	17202072026P	2021.05.10.~2021.07.07. (총 42일간)
보조인력	임준혁	소방설비기사	19204021286U	2021.05.10.~2021.07.07. (총 40일간)
보조인력	서병교	소방설비기사	18202041593X	2021.05.20.~2021.05.21. (총 2일간)

「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제25조제2항 및 같은 법 시행규칙 제19조제1항에 따라 위와 같이 소방시설등 자체점검 실시결과 보고서를 제출합니다.

2021년 7월 26일

관계인 : 한창하 (서명 또는 인)

송파소방서장 귀하

붙임서류 : 점검인력 배치확인서(소방시설관리업자가 점검한 경우에만 제출합니다) 1부
유의 사항

- 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제49조제4호, 제53조제2항제10호
1. 특정소방대상물의 관계인이 소방시설등에 대한 자체점검을 하지 아니하거나 관리업자 등으로 하여금 정기적으로 점검하게 하지 아니한 경우 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처합니다.
 2. 특정소방대상물의 관계인이 소방시설등의 점검결과를 보고하지 아니하거나 거짓으로 보고한 경우 300만원 이하의 과태료를 부과합니다.

210mm×297mm(백상지 80g/㎡(재활용품))

